

10 Einzelauswertungen

Nr. G1
Bezeichnung Containeranlage Schornbuschweg/ Asyl



Verbräuche in 2019

	Verbrauch		Veränderung*	Kennwert		Veränderung*
Strom	225.288	kWh	-18%	66,59	kWh/m²a	-18%
Wärme unbereinigt	835.842	kWh	20%			
Wärme bereinigt	908.532	kWh	12%	268,56	kWh/m²a	12%
Wasser	17.503,00	m³	-15%	5,17	m³/m²a	-16%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten in 2019

	Absolut		Veränderung*	Preis		Veränderung*
Strom	48.799,57	€	-15%	0,22	ct/kWh	-3%
Wärme	37.416,71	€	20%	0,04	ct/kWh	0%
Wasser	27.505,06	€	-15%	1,57	€/m³	0%
Gesamtkosten	113.721,34	€				


* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen in 2019


	Kohlendioxid CO ₂ in [to]	Schwefeldioxid SO ₂ in [kg]	Stickoxid NO _x in [kg]	Staub [kg]
Strom	142,61	225,29	193,75	11,71
Wärme	31,76	275,83	150,45	310,10
Gesamt	174,37	501,12	344,20	321,81

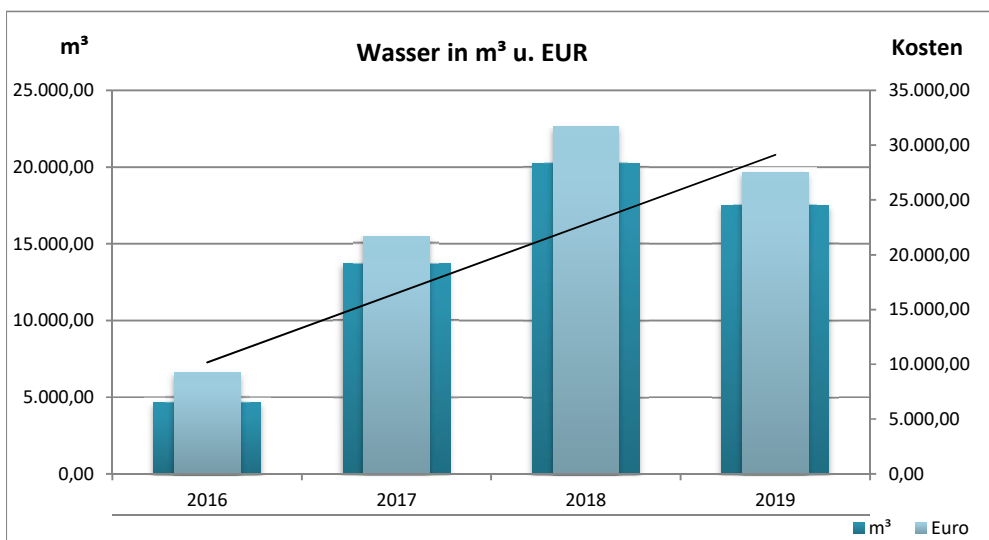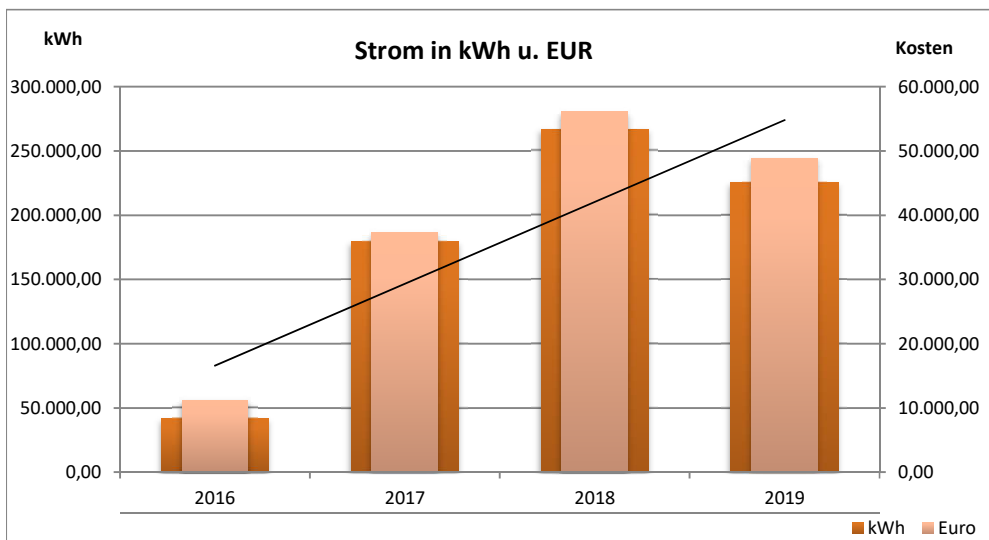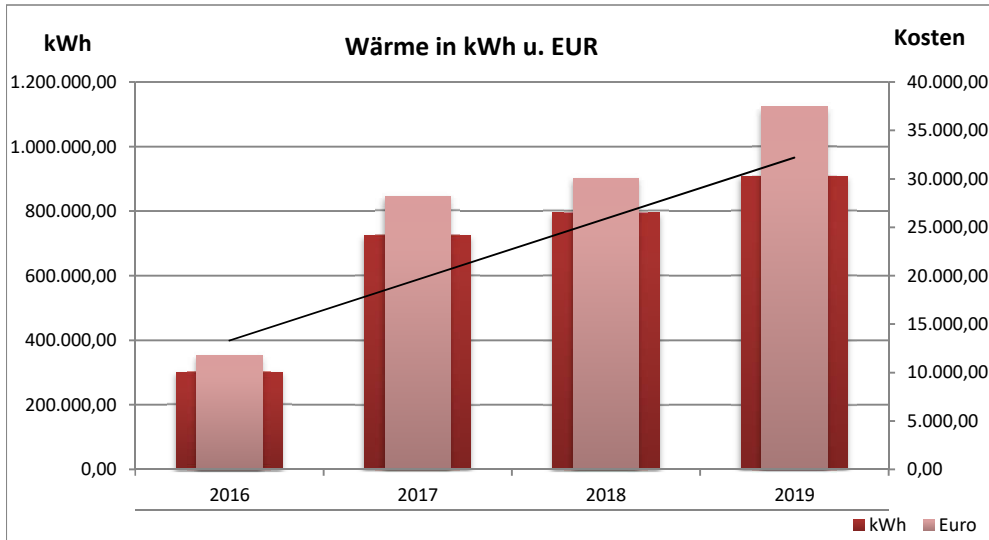


Verbrauchsaufteilung in Prozent (2019)

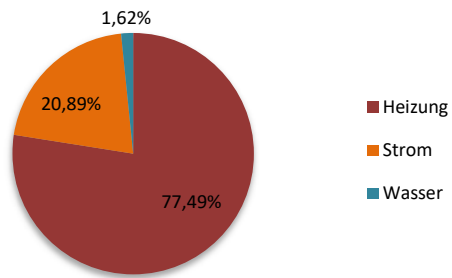

Kostenaufteilung in Prozent (2019)

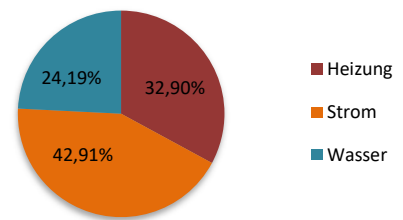

Emissionen

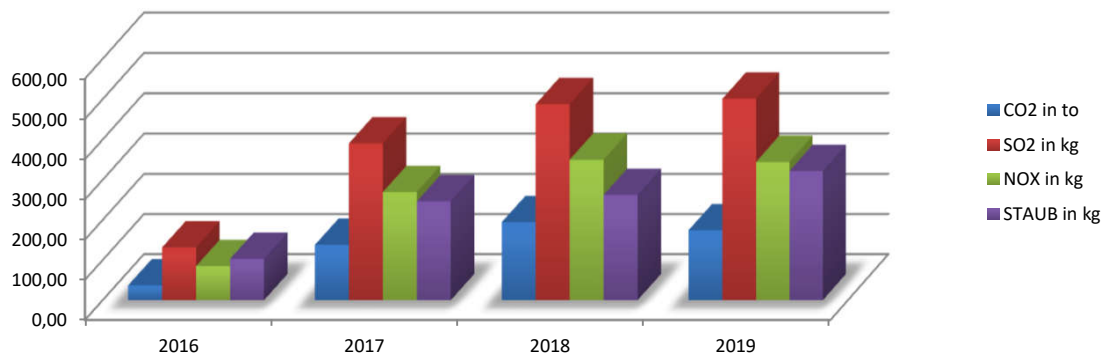

Gebäudebeschreibung:

Baujahr: 2015

Gebäudeart: Wohnanlage

Gebäudetyp: Wohncontainer

Heizung: Pelletsanlage

Elektroinstallation: normaler Standard

10 Einzelauswertungen

Nr. G2

Bezeichnung "Am Getreidespeicher 21"



Verbräuche in 2019

	Verbrauch		Veränderung*	Kennwert		Veränderung*
Strom	23.121	kWh	-15%	33,93	kWh/m²a	-15%
Wärme unbereinigt	61.030	kWh	9%			
Wärme bereinigt	64.799	kWh	5%	95,08	kWh/m²a	5%
Wasser	1.068,50	m³	-14%	1,57	m³/m²a	-134%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten in 2019




	Absolut		Veränderung*	Preis		Veränderung*
Strom	6.043,90	€	-14%	0,26	ct/kWh	-1%
Wärme	3.138,98	€	9%	0,05	ct/kWh	0%
Wasser	1.661,36	€	-131%	1,55	€/m³	-1%
Gesamtkosten	10.844,24	€				

* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen in 2019

	Kohlendioxid CO ₂ in [to]	Schwefeldioxid SO ₂ in [kg]	Stickoxid NO _x in [kg]	Staub [kg]
Strom	14,64	23,12	19,88	1,20
Wärme	14,89	1,22	2,44	0,06
Gesamt	29,53	24,34	22,33	1,26

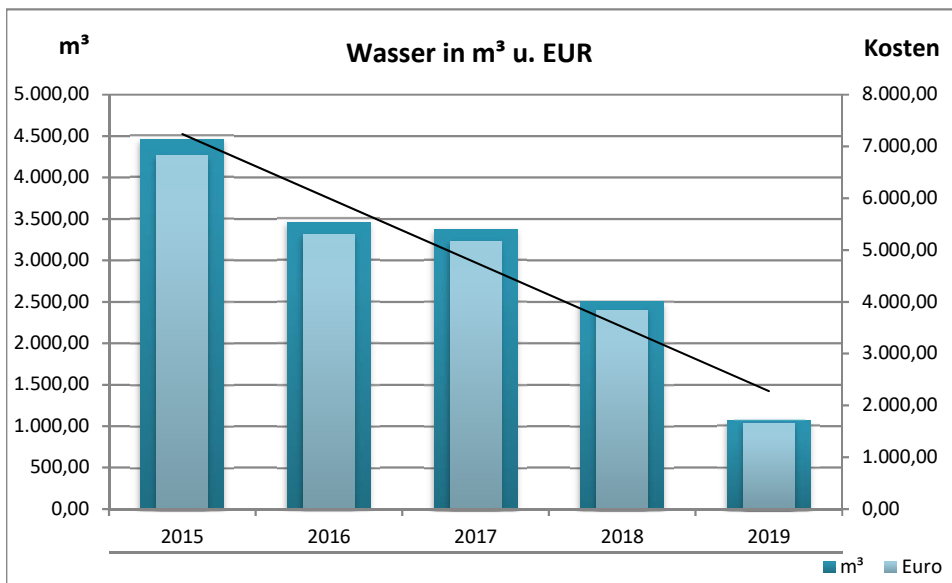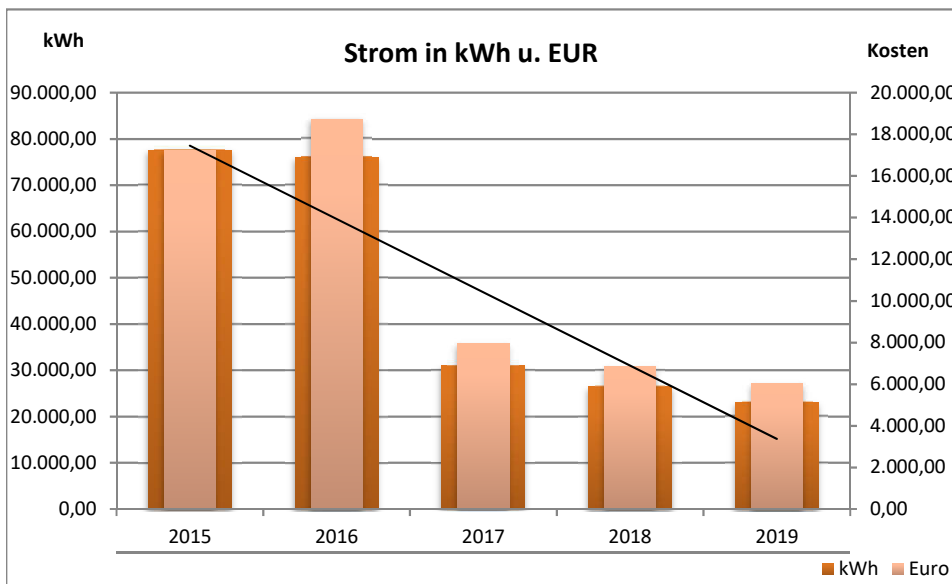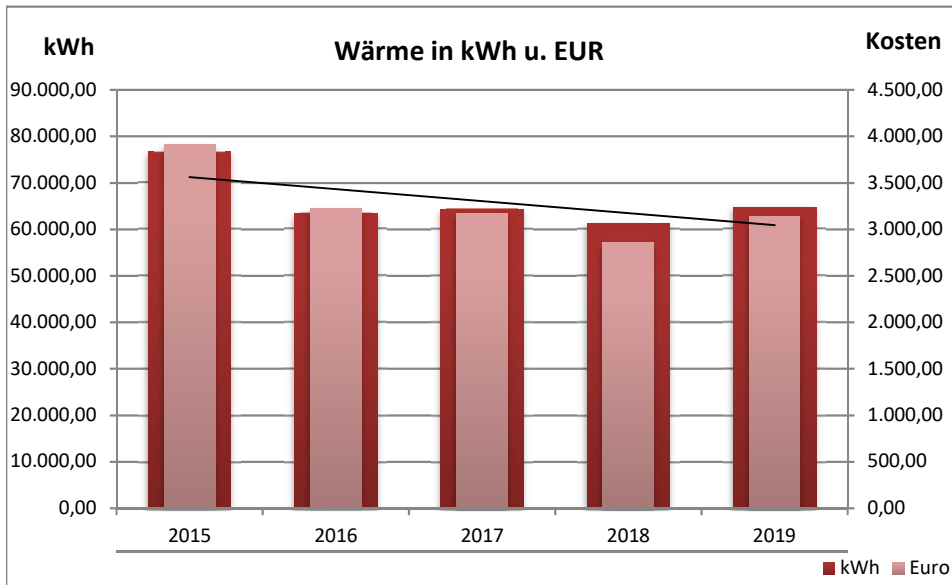

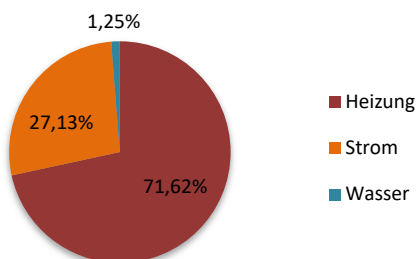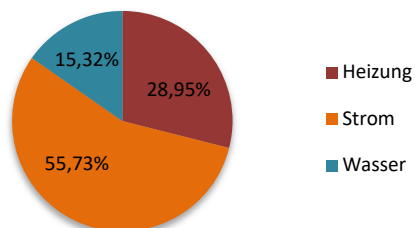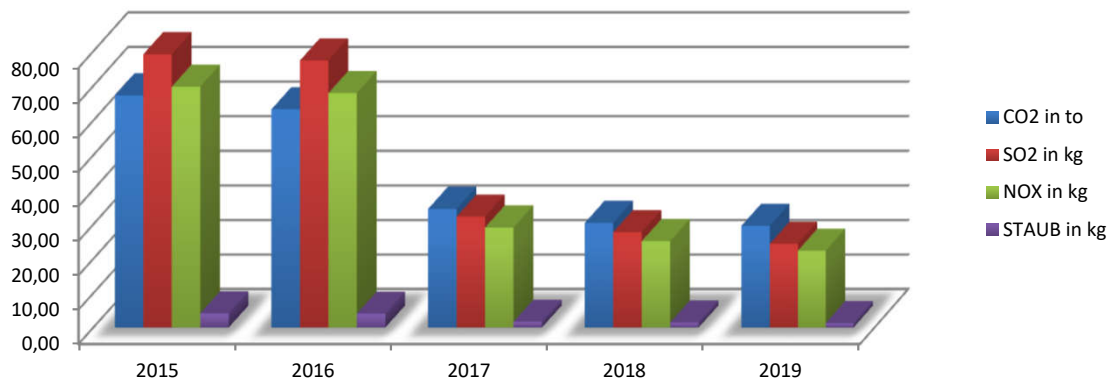**Verbrauchsaufteilung in Prozent
(2019)**

Kostenaufteilung in Prozent (2019)

Emissionen

Gebäudebeschreibung:

Baujahr: 1992

Gebäudeart: Wohnhaus

Gebäudetyp: massiv, dreigeschossig, unterkellert

Heizung: Zentrale Heizungsanlage mit gasbefeuertem Zentralkessel

Elektroinstallation: normaler Standard

10 Einzelauswertungen

Nr. G3

Bezeichnung "Am Getreidespeicher 23"



Verbräuche in 2019

	Verbrauch		Veränderung*	Kennwert		Veränderung*
Strom	23.121	kWh	-15%	33,93	kWh/m²a	-15%
Wärme unbereinigt	61.030	kWh	9%			
Wärme bereinigt	64.799	kWh	5%	95,08	kWh/m²a	5%
Wasser	1.068,50	m³	-14%	1,57	m³/m²a	-134%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten in 2019




	Absolut		Veränderung*	Preis		Veränderung*
Strom	6.043,90	€	-14%	0,26	ct/kWh	-1%
Wärme	3.138,98	€	9%	0,05	ct/kWh	0%
Wasser	1.661,36	€	-131%	1,55	€/m³	-1%
Gesamtkosten	10.844,24	€				

* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen in 2019

	Kohlendioxid CO ₂ in [to]	Schwefeldioxid SO ₂ in [kg]	Stickoxid NO _x in [kg]	Staub [kg]
Strom	14,64	23,12	19,88	1,20
Wärme	14,89	1,22	2,44	0,06
Gesamt	29,53	24,34	22,33	1,26

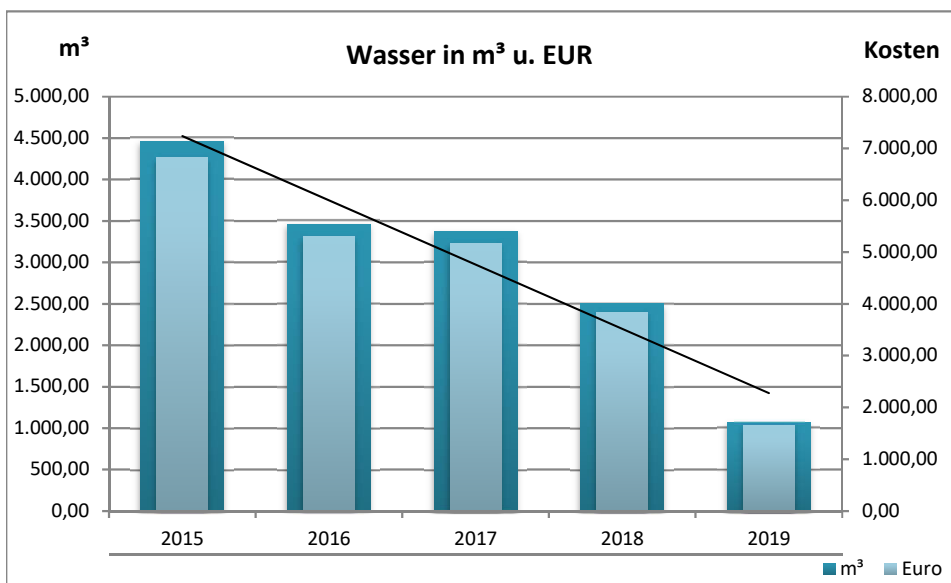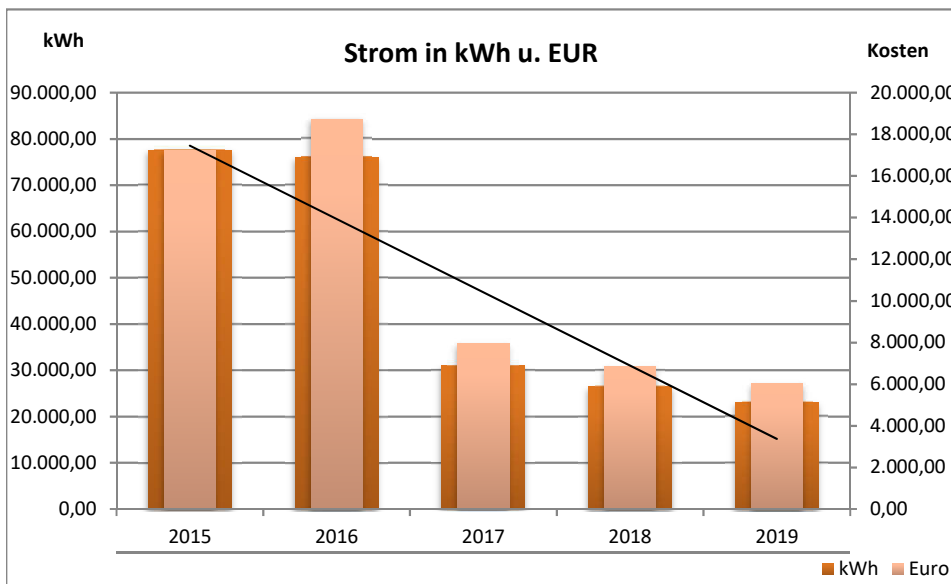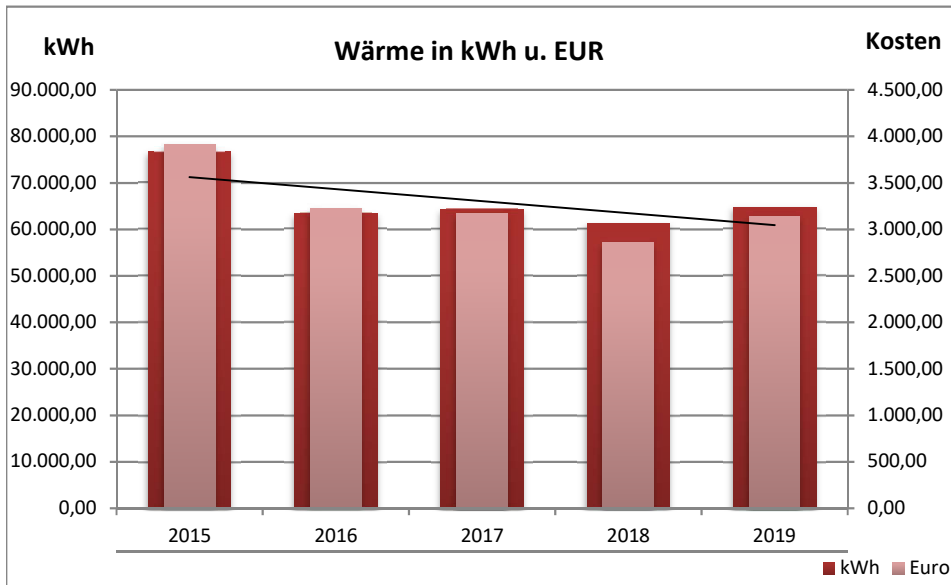

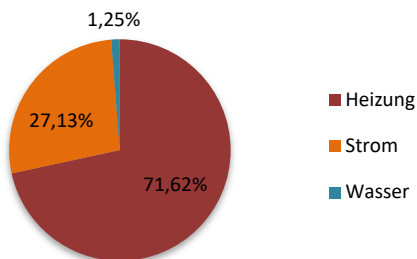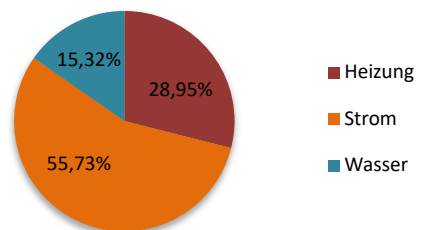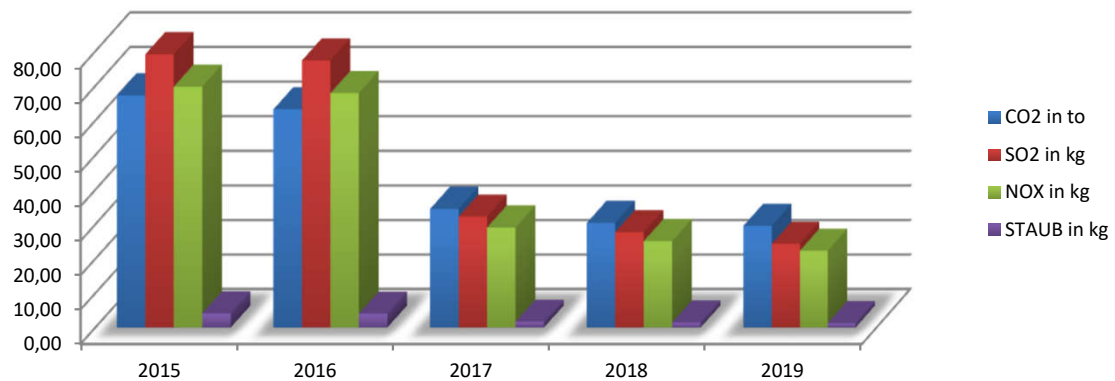**Verbrauchsaufteilung in Prozent
(2019)**

Kostenaufteilung in Prozent (2019)

Emissionen

Gebäudebeschreibung:

Baujahr: 1992

Gebäudeart: Wohnhaus

Gebäudetyp: massiv, dreigeschossig, unterkellert

Heizung: Zentrale Heizungsanlage mit gasbefeuertem Zentralkessel

Elektroinstallation: normaler Standard

10 Einzelauswertungen

Nr. G 4

Bezeichnung "Tomberger Str. 58+60"



Verbräuche in 2019

	Verbrauch	Veränderung*	Kennwert	Veränderung*
Strom	23.325 kWh	-17%	122,02 kWh/m²a	-17%
Wärme unbereinigt	48.185 kWh	-15%		
Wärme bereinigt	51.161 kWh	-20%	267,65 kWh/m²a	-20%
Wasser	644,00 m³	-3%	3,37 m³/m²a	-13%

* gegenüber dem Vorjahr




Kosten in 2019




	Absolut	Veränderung*	Preis	Veränderung*
Strom	6.581,23 €	-3%	0,28 ct/kWh	-14%
Wärme	2.620,73 €	-14%	0,05 ct/kWh	0%
Wasser	1.054,25 €	-12%	1,64 €/m³	-1%
Gesamtkosten	10.256,21 €			

* gegenüber dem Vorjahr

Emissionen in 2019

	Kohlendioxid CO ₂ in [to]	Schwefeldioxid SO ₂ in [kg]	Stickoxid NO _x in [kg]	Staub [kg]
Strom	14,76	23,33	20,06	1,21
Wärme	11,76	0,96	1,93	0,05
Gesamt	26,52	24,29	21,99	1,26

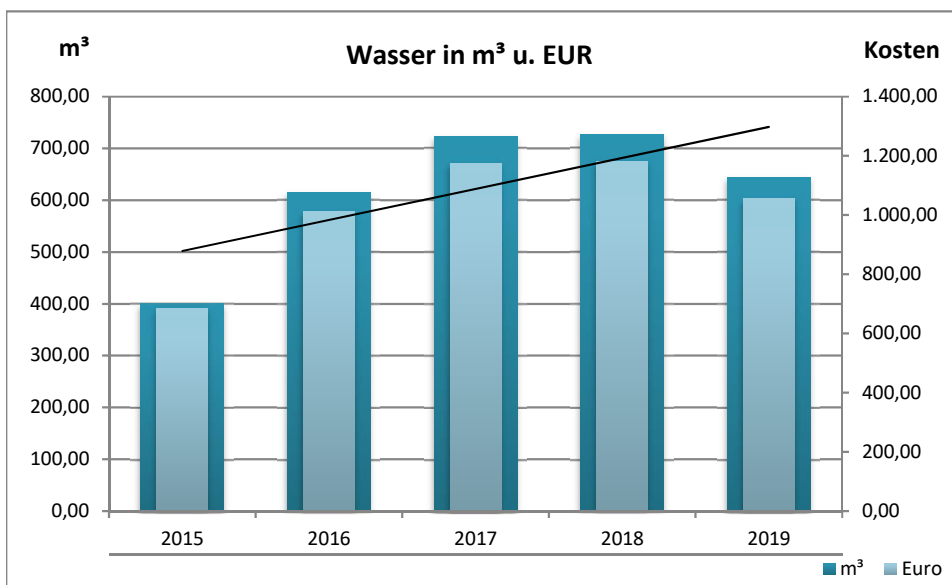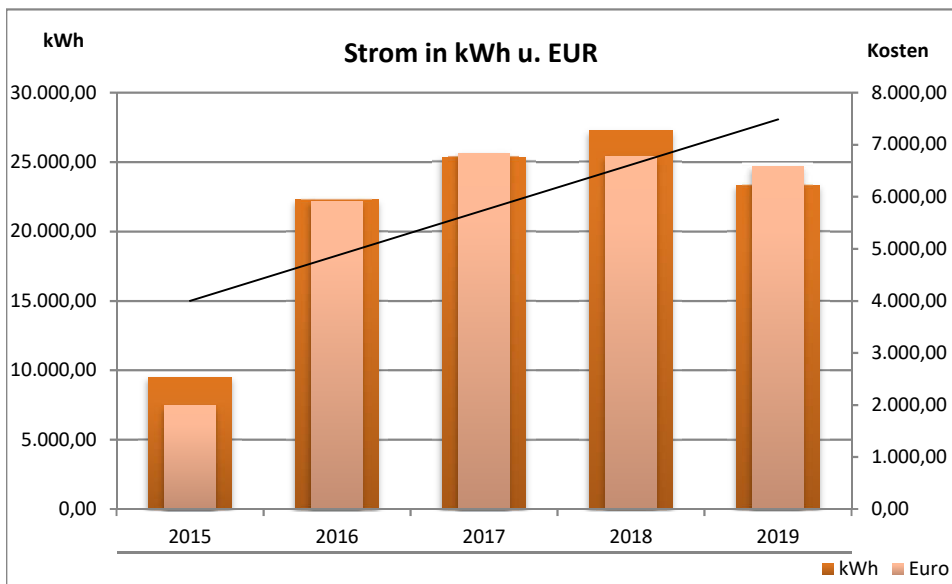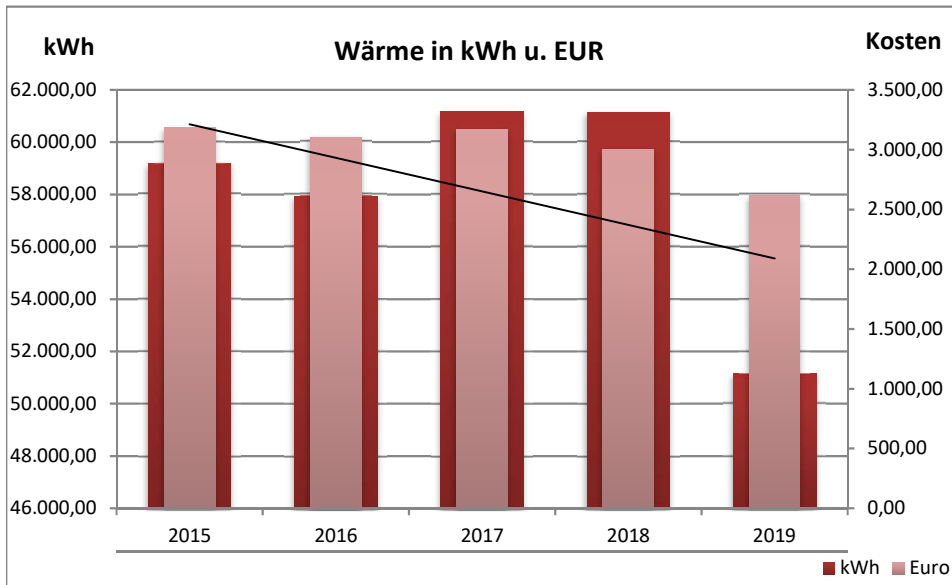

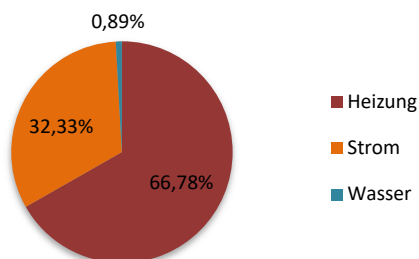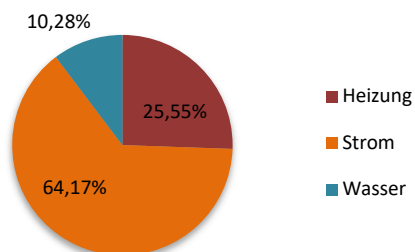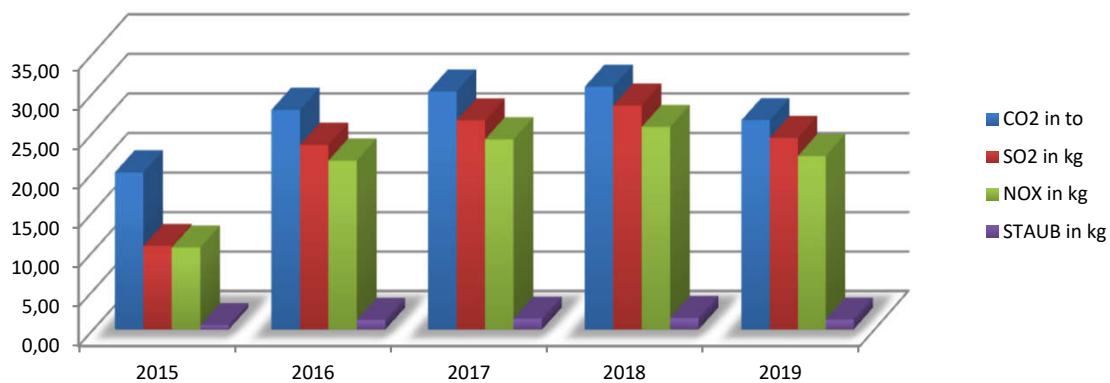**Verbrauchsaufteilung in Prozent
(2019)**

Kostenaufteilung in Prozent (2019)

Emissionen

Gebäudebeschreibung:

Baujahr: 1951

Gebäudeart: Wohnhaus

Gebäudetyp: massiv, zweigeschossig, unterkellert

Heizung: Gasheizung

Elektroinstallation: normaler Standard

10 Einzelauswertungen

Nr. G 5
Bezeichnung Haus Herzig



Verbräuche in 2019

	Verbrauch		Veränderung*	Kennwert		Veränderung*
Strom	16.412	kWh	-1%	25,68	kWh/m²a	-1%
Wärme unbereinigt	140.159	kWh	14%			
Wärme bereinigt	148.815	kWh	11%	232,89	kWh/m²a	11%
Wasser	1.542,00	m³	0%	2,41	m³/m²a	21%


* gegenüber dem Vorjahr

Kosten in 2019


	Absolut		Veränderung*	Preis		Veränderung*
Strom	4.322,23	€	0%	0,26	ct/kWh	-1%
Wärme	7.177,77	€	13%	0,05	ct/kWh	1%
Wasser	2.418,67	€	21%	1,57	€/m³	1%
Gesamtkosten	13.918,67	€	* gegenüber dem Vorjahr			

Emissionen in 2019


	Kohlendioxid CO ₂ in [t]	Schwefeldioxid SO ₂ in [kg]	Stickoxid NO _x in [kg]	Staub [kg]
Strom	10,39	16,41	14,11	0,85
Wärme	34,20	2,80	5,61	0,14
Gesamt	44,59	19,22	19,72	0,99

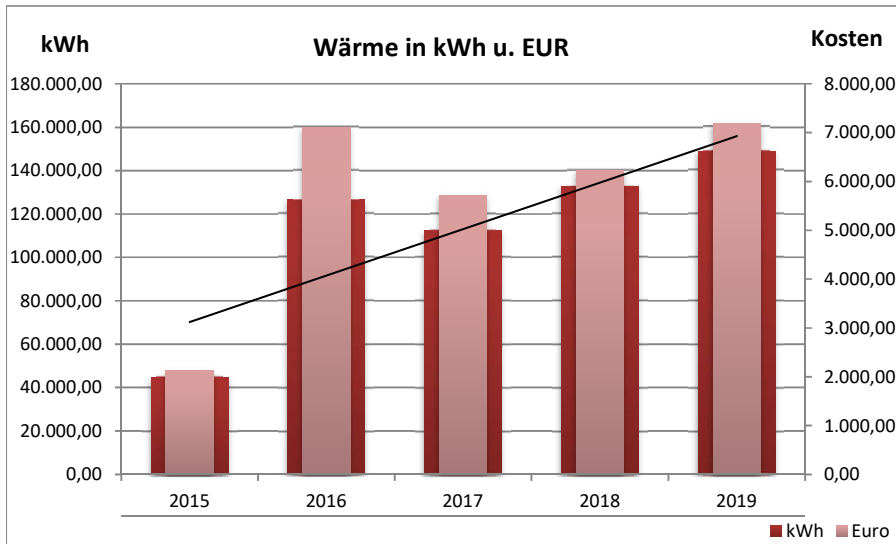

Anschluss ab 08/2015

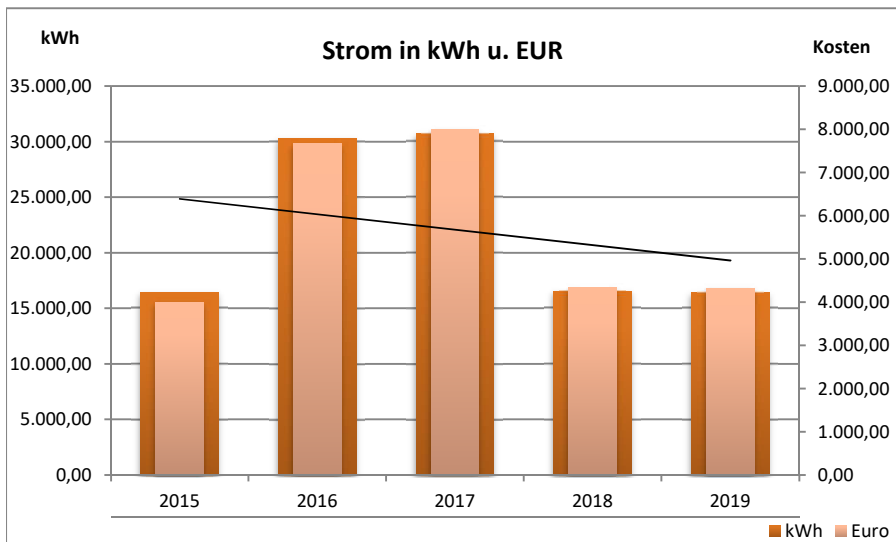


ab 07/2015

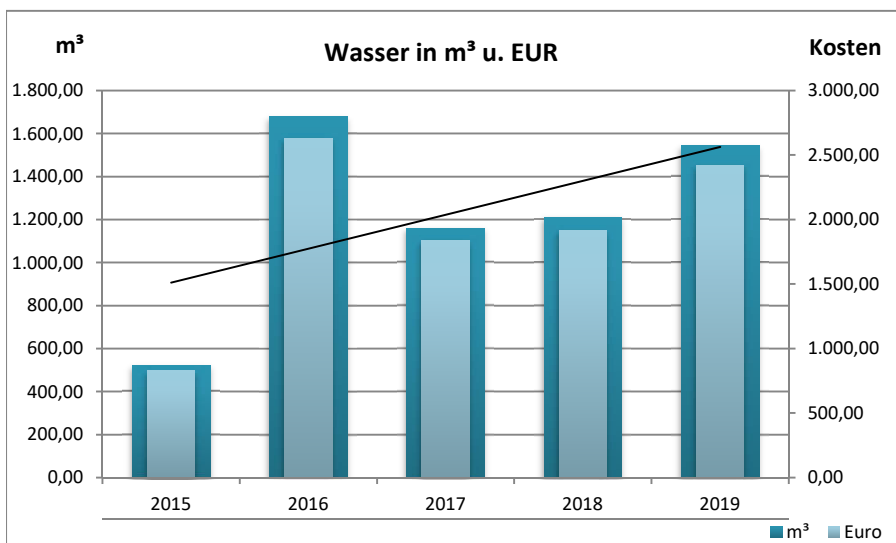


ab 07/2015


**Verbrauchsaufteilung in Prozent
(2019)**

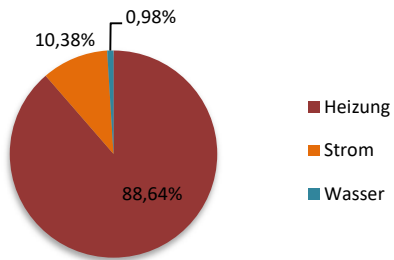

Kostenaufteilung in Prozent (2019)

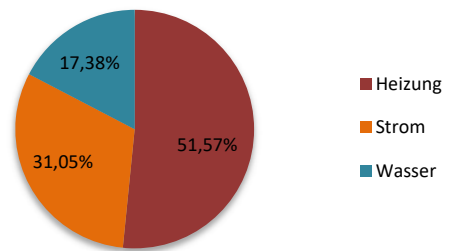

Emissionen

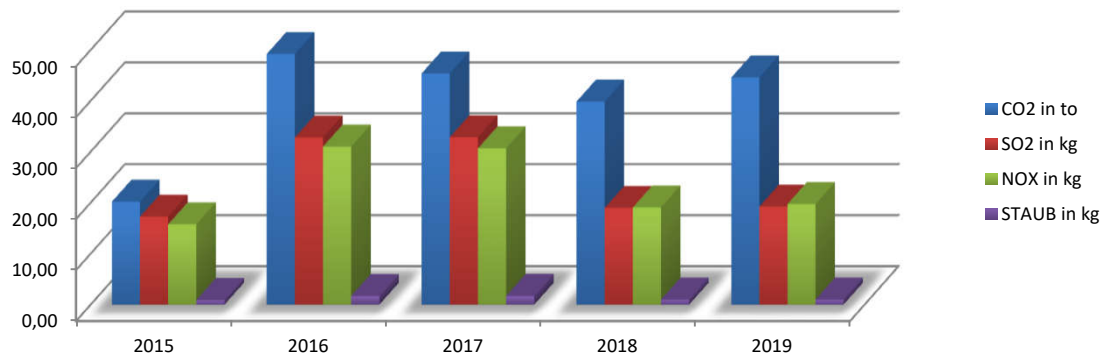

Gebäudebeschreibung:

Baujahr: 1954/1965

Gebäudeart: Wohnhaus

Gebäudetyp: massiv, dreigeschossig, teilweise unterkellert

Heizung: Gasheizung ab 2015 vorher Nachtspeicher

Elektroinstallation: normaler Standard